

Présentation

Arrêté entrepôts couverts 1510, y compris ceux relevant de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 des ICPE



Sommaire

- **Contexte de la création de l'AM du 11 avril 2017**
- **Objectifs définis par l'arrêté ministériel**
- **Structure de l'arrêté**
- **Nouveautés de l'arrêté**
- **Gestion dans le temps régionale et nationale**

Contexte

- Adapter la réglementation aux évolutions du secteur
- Prendre en compte ce qui est fait à l'étranger



Contexte

■ Mesure de simplification :

- Étape 1 : regroupement des prescriptions concernant les différentes rubriques dans un seul arrêté :
AM du 17 août 2016 qui abroge l'AM du 5 août 2002

- Étape 2 : mise à jour des prescriptions :
AM multi-rubrique/multi-régime du 11 avril 2017

entrepôt de stockage de	rubrique	régimes			
		DC	E	A	
combustibles	1510	AM du 23/12/2008	AM du 15/04/2010	AM du 17/08/2016	Abrogés
papiers, cartons	1530	AM du 30/09/2008	AM du 15/04/2010	AM du 29/09/2008	
bois	1532		AM du 11/09/2013		
polymères	2662	AM du 14/01/2000	AM du 15/04/2010		
pneumatiques caoutchouc	2663	AM du 14/01/2000	AM du 15/04/2010		

Objectifs définis par l'arrêté ministériel

- Mettre en sécurité les personnes internes à l'entrepôt
- Protéger l'environnement
- Assurer la maîtrise des effets létaux ou irréversibles sur les tiers
- Prévenir incendie et propagation
- Permettre l'intervention sécurisée du SDIS

En cas de demande d'aménagement de prescriptions, la démonstration du respect de ces objectifs est attendue

Structure de l'arrêté

- **Articles 1 à 7** : Application du texte aux installations concernées
- **Annexe 1** : Définitions
- **Annexe 2** : Prescriptions applicables aux installations nouvelles
- **Annexe 3** : Points de contrôle des installations soumises à déclaration
- **Annexes 4 à 6** : Modalités d'application des prescriptions de l'annexe 2 pour les installations existantes

Nouveautés

Aménagements de prescriptions

- Pour **tous** :
 - Respect des intérêts mentionnés au L.511-1 du CE
 - Objectifs définis à l'article 1
 - Avis du CODERST
- Spécificité pour l'**Enregistrement** (art. 4) :
 - Étude ingénierie incendie spécifique ou étude technique
 - Niveau de sécurité au moins équivalent à celui résultant des prescriptions
- Spécificité pour l'**Autorisation** (art. 5) :
 - Étude ingénierie incendie spécifique
 - Tierce expertise possible (L.181-43 du CE)
 - Passage au CSPRT si le volume de matières susceptibles d'être stockées > 600 000 m³


Nouveautés

Taille des cellules

- Taille maximale de la cellule : **12 000 m²** de surface x **23 m** de haut
- Distance d'évacuation adaptée : **75 m**
- Possibilité avec des études spécifiques (une dans le dossier et une à la mise en service) de :
 - Surface > 12 000 m² si Hauteur < 13,70 m et extinction automatique permettant l'extinction et pompage redondant
 - Hauteur > 23 m si Surface < 6 000 m² et extinction automatique permettant l'extinction et pompage redondant

Nouveautés

Taille des cellules

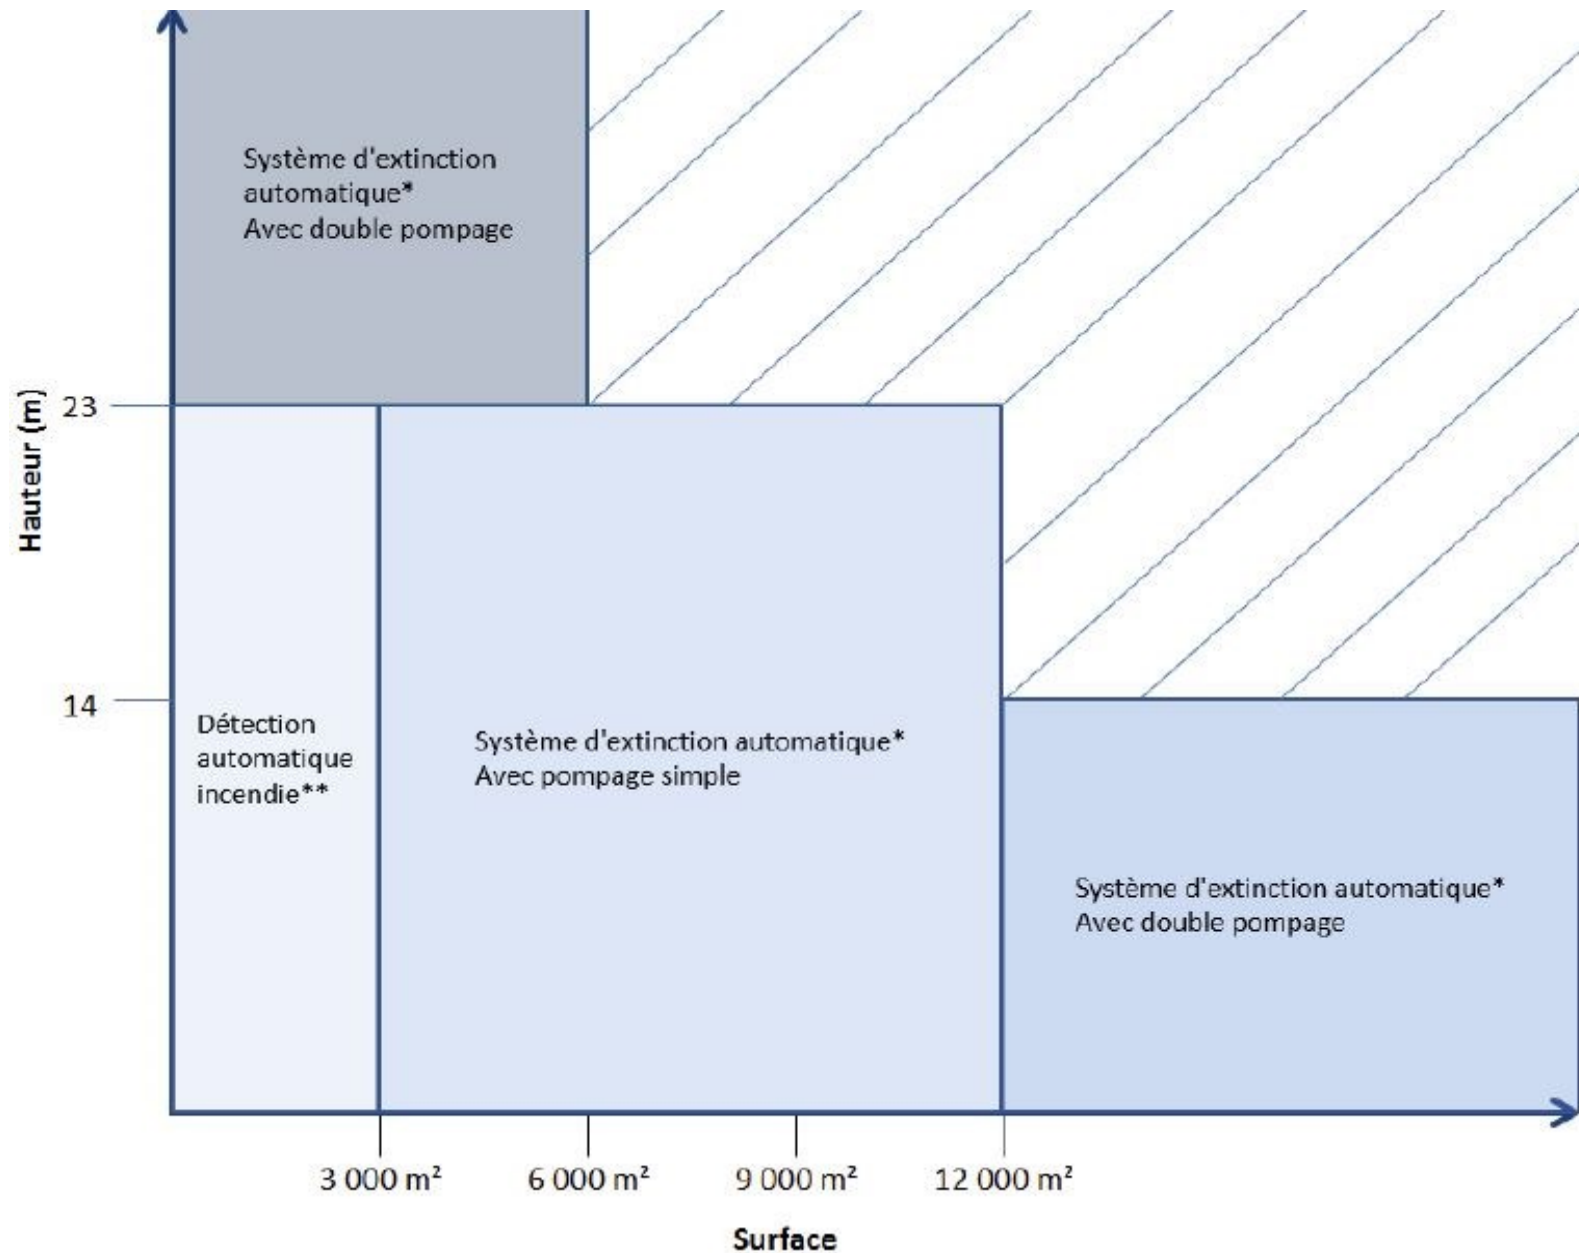

Nouveautés

Prise en compte des zones de stockage automatisées

- **Hauteur de stockage pouvant aller au-delà de 23 m**
- **Distance entre le point bas de l'écran de cantonnement et le haut du stockage $< 0,5$ m**
- **Pas d'obligation de Robinets d'Incendie Armés**
- **Recharge de batteries possible :**
 - **dans la cellule**
 - **sans aménagement de zone dédiée**


Nouveautés

Mezzanines

- Surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % (ou 85 % pour le cas du textile) de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé
- Stockage en mezzanine de produits 2662 et 2663 possibles si :
 - Quantité < D
 - Extinction automatique adaptée
- Détection précoce :
Système de détection **dédié et adapté indépendant** du système d'extinction

Nouveautés


Mezzanines

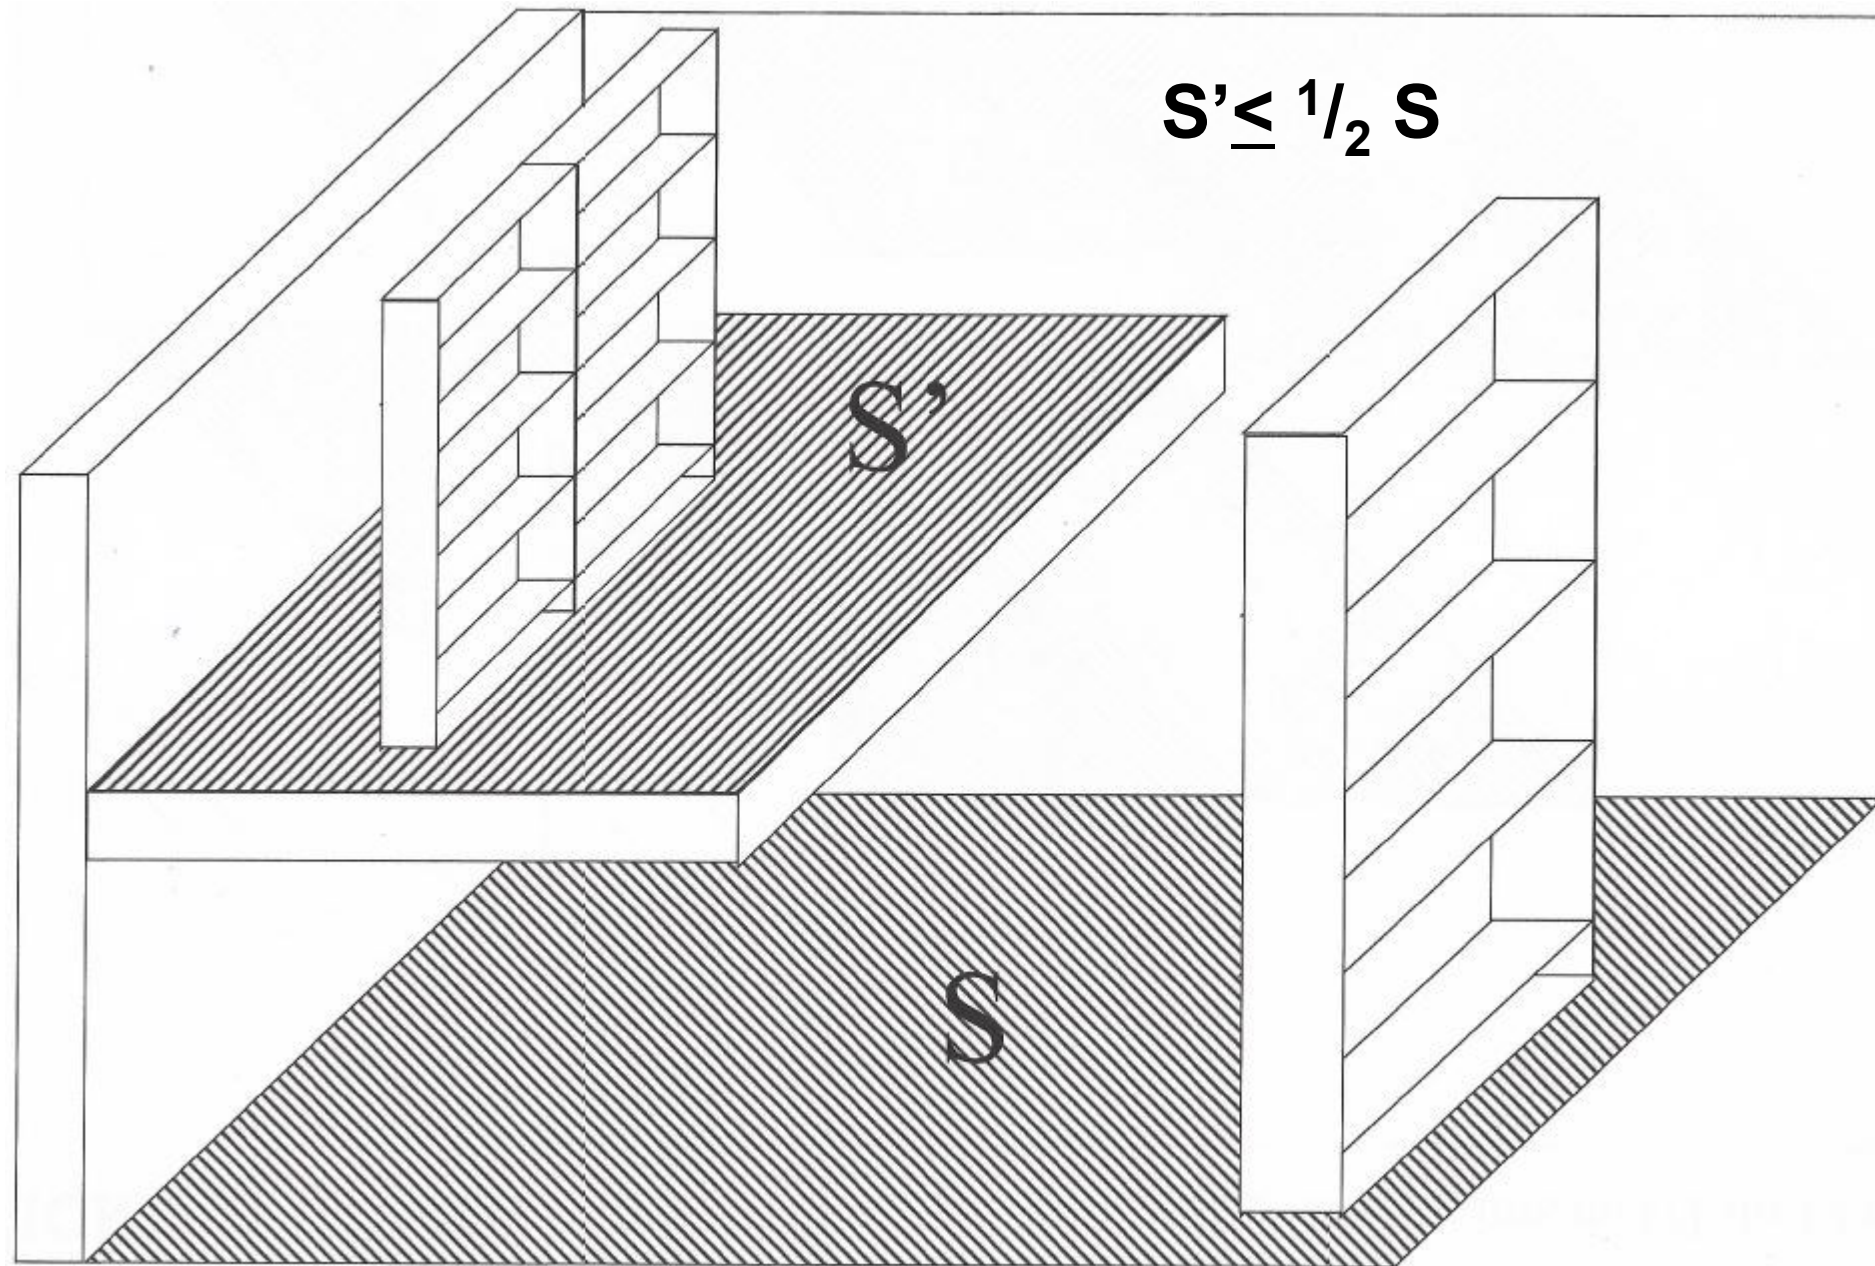

Nouveautés

Pick towers

$$(S' + S'') \leq \frac{1}{2} S$$

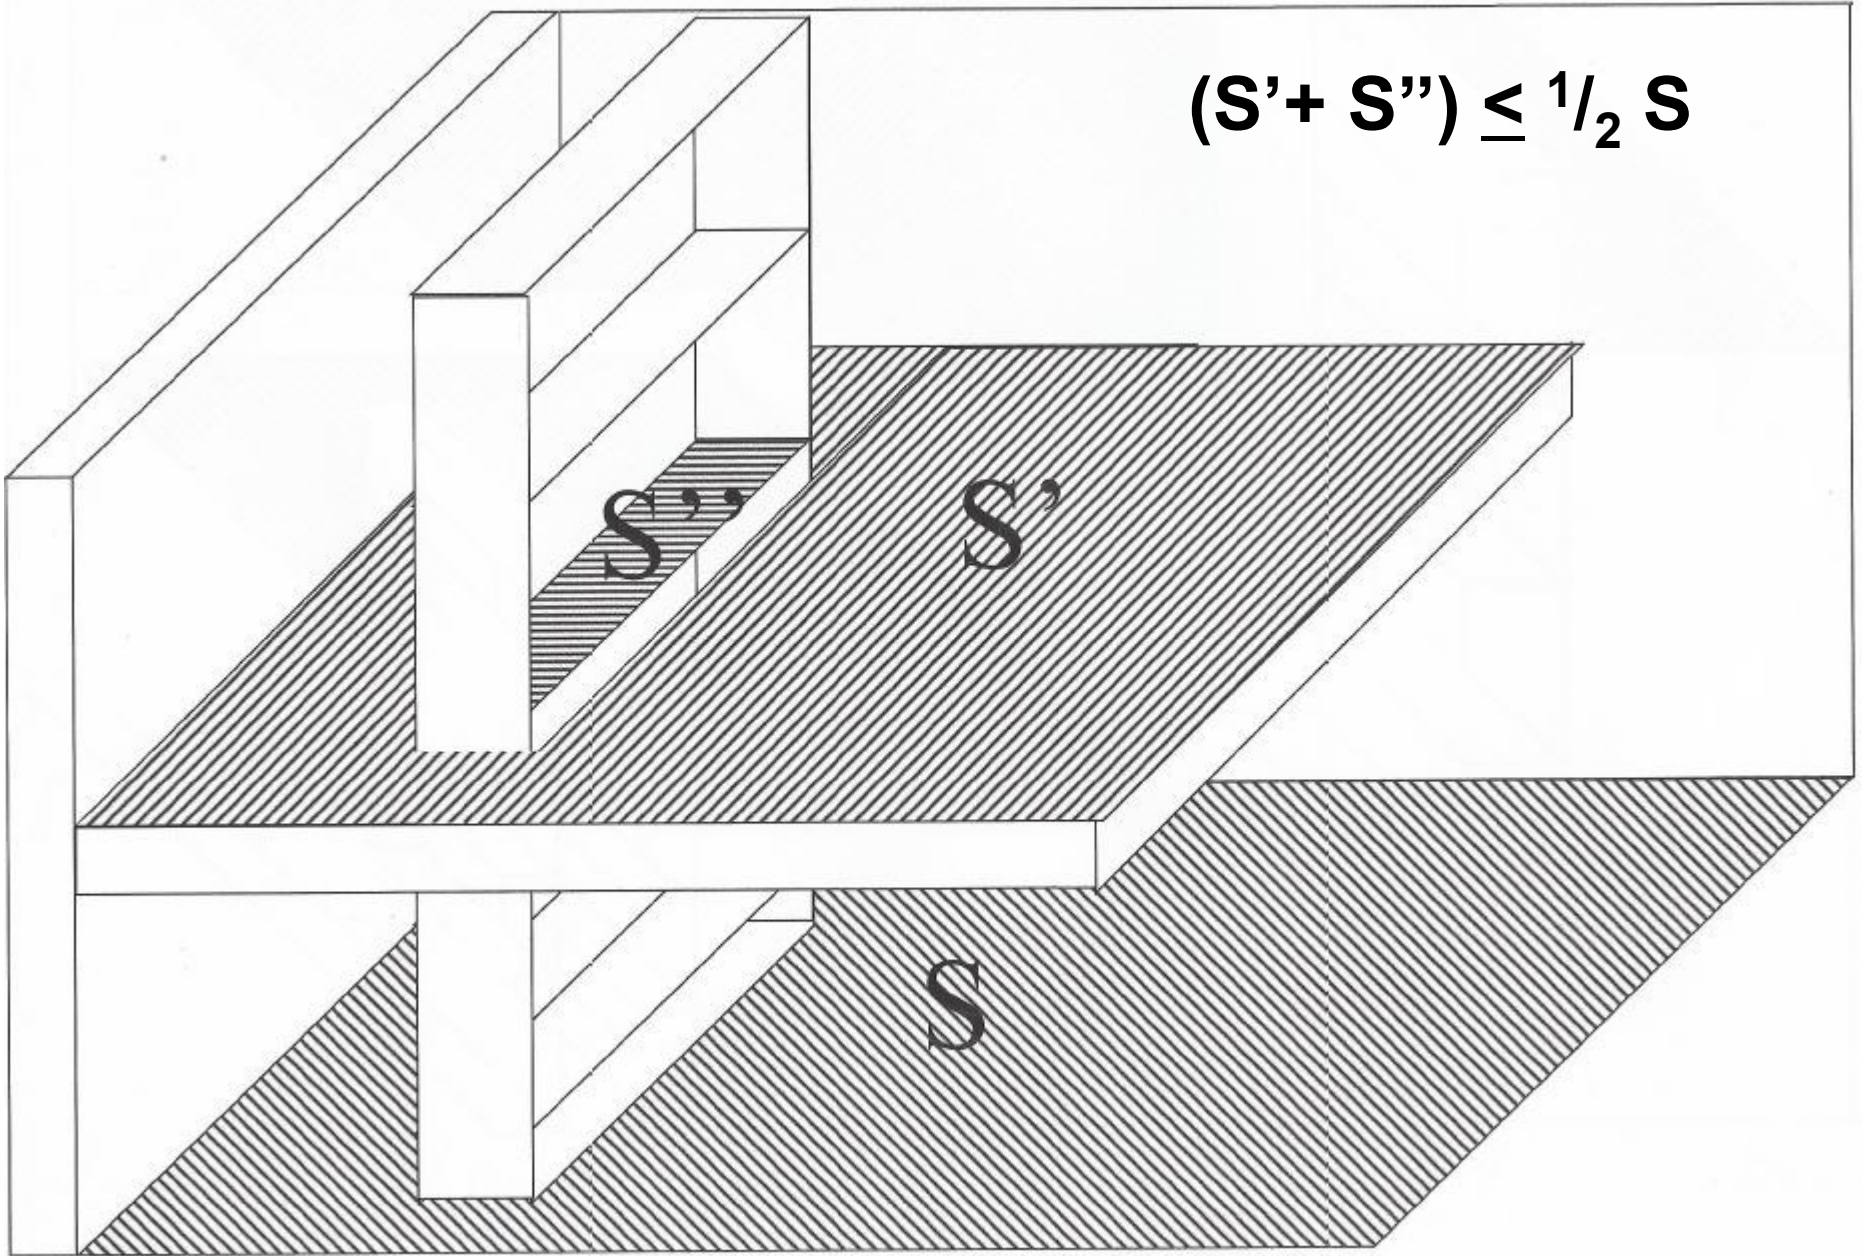

Nouveautés

Limitations

- Surface maximale des îlots de stockage en masse au sol limitée à 500 m²
- Quantité de matières susceptibles d'être stockées limitées à 600 000 m³
- Détection automatique obligatoire qui déclenche une **alarme perceptible en tous points du bâtiment et le compartimentage** de la cellule sinistrée
- Compartimentage avec obligation de mise en place d'un système de refroidissement
- L'exploitant établit et tient à jour un dossier contenant tous les documents définis dans l'arrêté

Gestion dans le temps régionale et nationale

Guide d'application

- **Version du 9 février 2018**
- **Établit avec :**
 - **les représentants de la professions**
 - **la Fédération Française de l'Assurance (FFA)**
 - **les référents des DREAL**
 - **la DGSCGC**
 - **la DGPR**
 - **l'INERIS...**
- **Reprend les positions précédentes :**
 - **Le guide de 2006 sur l'AM du 5 août 2002**
 - **Les fiches Q/R rédigées par la DGPR**

Gestion dans le temps régionale et nationale



- **Le ministère a créé un fichier de gestion des aménagements de prescriptions accordés**
- **Groupes de travail réguliers entre DREAL et avec les représentants de la profession**

Gestion dans le temps régionale et nationale

Concertation en amont

- **Concertation avant le dépôt du dossier avec :**
 - **Les DREAL**
 - **La préfecture**
 - **Le SDIS**
 - **Les différents acteurs locaux**
- **Optimisation du traitement des dossiers**
- **Précisions réglementaires apportées par les DREAL et le SDIS**


Gestion dans le temps régionale et nationale

Retour d'expérience

- **REX nécessaire sur :**
 - **La réglementation**
 - **Les fiches Q/R du guide**
 - **Les systèmes de stockage innovants**
- **Volonté de mettre à jour régulièrement le guide et d'adapter la réglementation aux nouveaux moyens techniques mis en œuvre**

Gestion dans le temps régionale et nationale

- **Geoportail**
- « Porter à connaissance » en matière d'urbanisation
- **SIGNE** : outil réservé aux inspecteurs ICPE

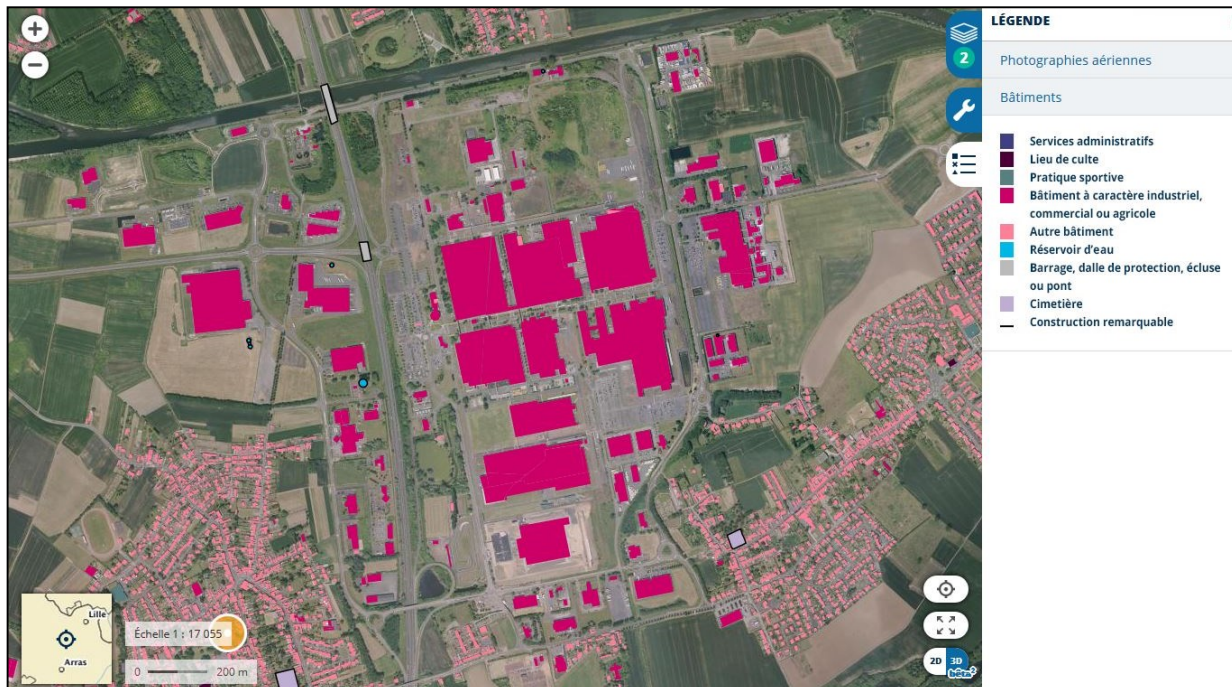

Merci pour votre attention